

Lungalargaluce Extreme LED LG 230 BEGHELLI

ta -20÷40°C

230Vac - 50/60Hz
216Vdc



IK09

IP65


Beghelli

CSQ
ECO
UNI EN ISO 14001
CSQ
UNI EN ISO 9001

CER
TIFICATE
IONET


www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteviglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

390V 0V





334.901.872 B


A



B

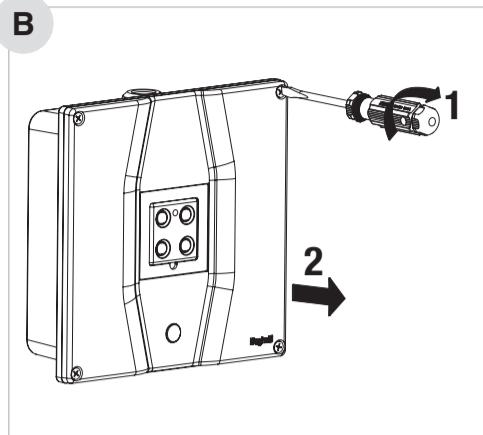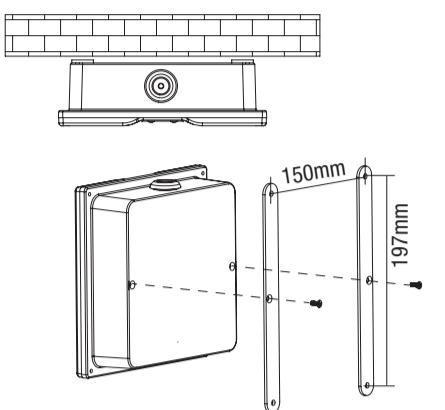


C

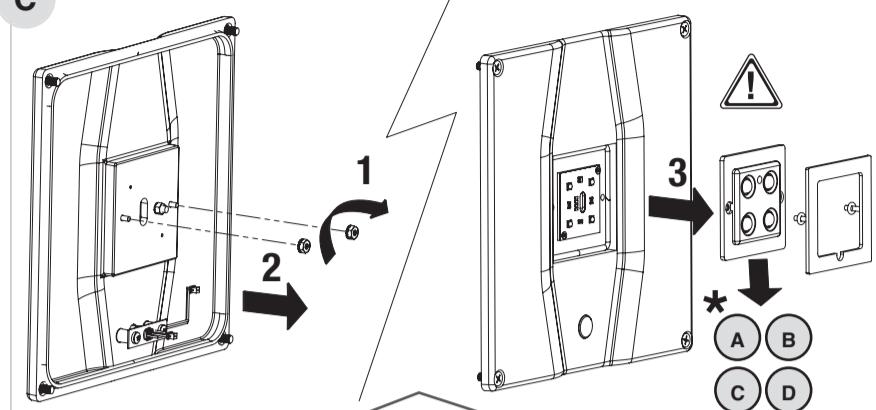

*


Lente lungaluce Alta (A)

installazione a 6m sul piano di lavoro
6m installation on the work surface

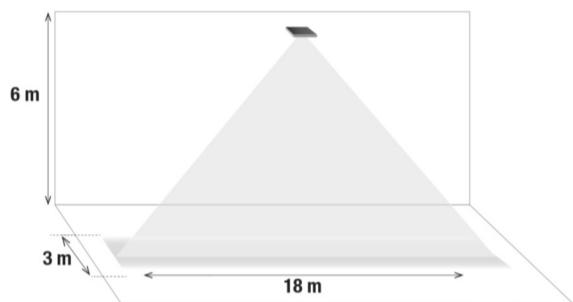


Lente largaluce Alta (di serie)

installazione a 6m sul piano di lavoro
6m installation on the work surface

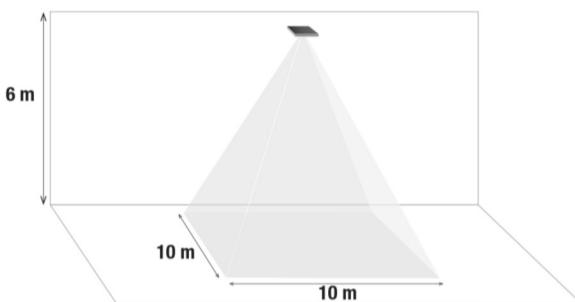


Lente altorischio (B)

installazione a 6m sul piano di lavoro
6m installation on the work surface

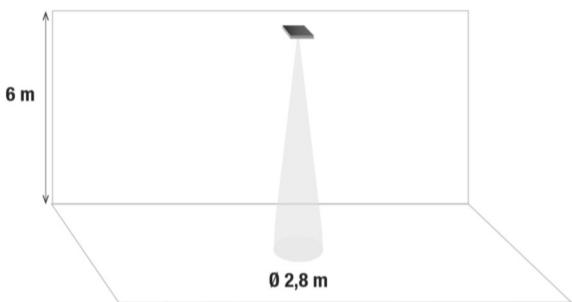


Lente lungaluce Bassa (C)

installazione a 2m sul piano di lavoro
2m installation on the work surface

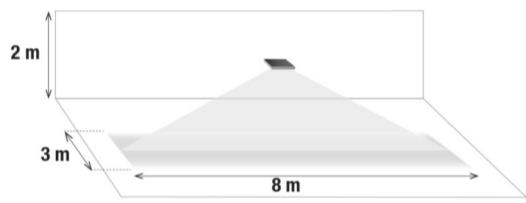


Lente largaluce Bassa (D)

installazione a 2m sul piano di lavoro
2m installation on the work surface

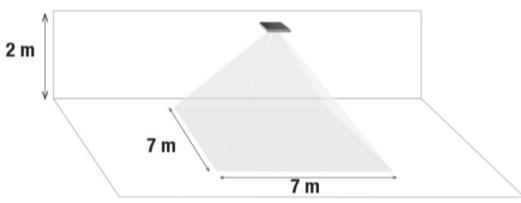


230Vac - 50Hz	216Vdc
VA	W
31112	24,1 11,2

D



C* = comando SA ad interruzione di fase
C* = Switch Control with phase interruption
C* = Lichtschalter mit Phasenunterbrechung

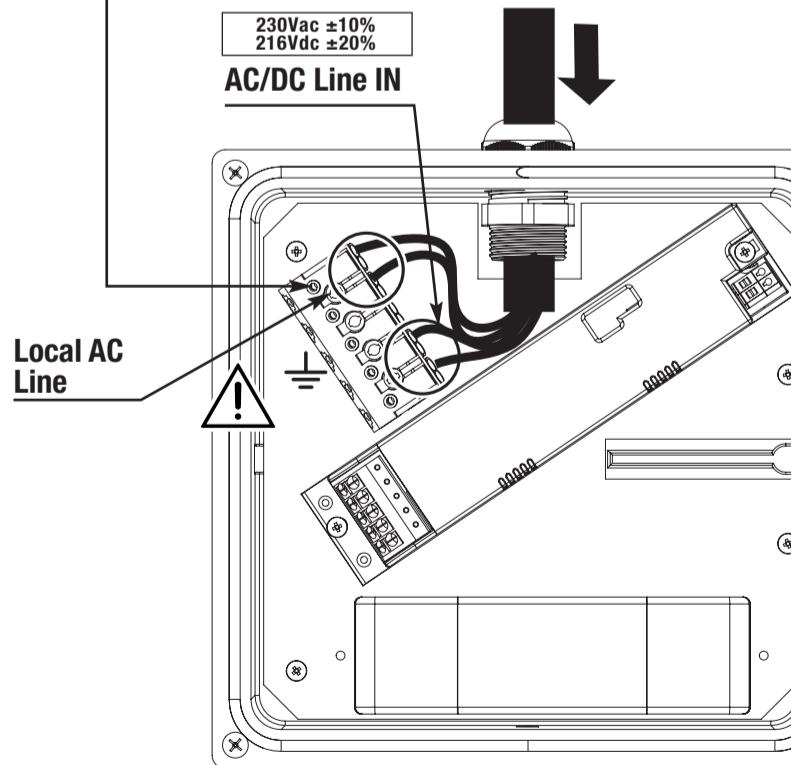


Local AC Line

230Vac ±10%
216Vdc ±20%

AC/DC Line IN

E

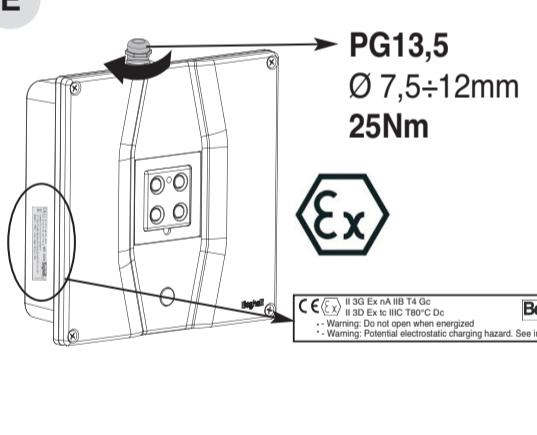

Attenzione:

Per l'uso del dispositivo in ambienti ATEX è indispensabile utilizzare il pressacavo certificato ATEX fornito


Attention:

For the use of the device in ATEX environments, it is essential to apply the ATEX-certified cable gland supplied


Achtung:

Zur Verwendung der Leuchten in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und 22 sind die im Explosionschutz-Set enthaltenen Kappen und Kabelverschraubungen zu verwenden

D1

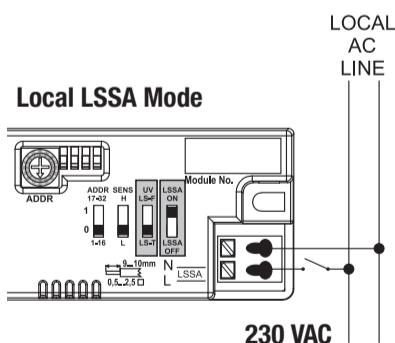


D2

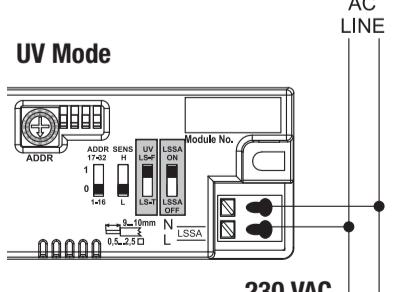

D3

Normal Mode

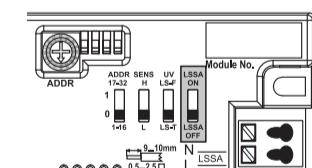

SWITCH	W FAIL
HI LOW	< 7W

DIP switch settato di fabbrica
Factory-set DIP switch
Werkseinstellungen DIP-Schalter

