


Clinic Panel



Oprawy sklasyfikowane zgodnie z normą **PN-EN 14644-1** do pomieszczeń czystych i związanych z nimi środowisk kontrolowanych.

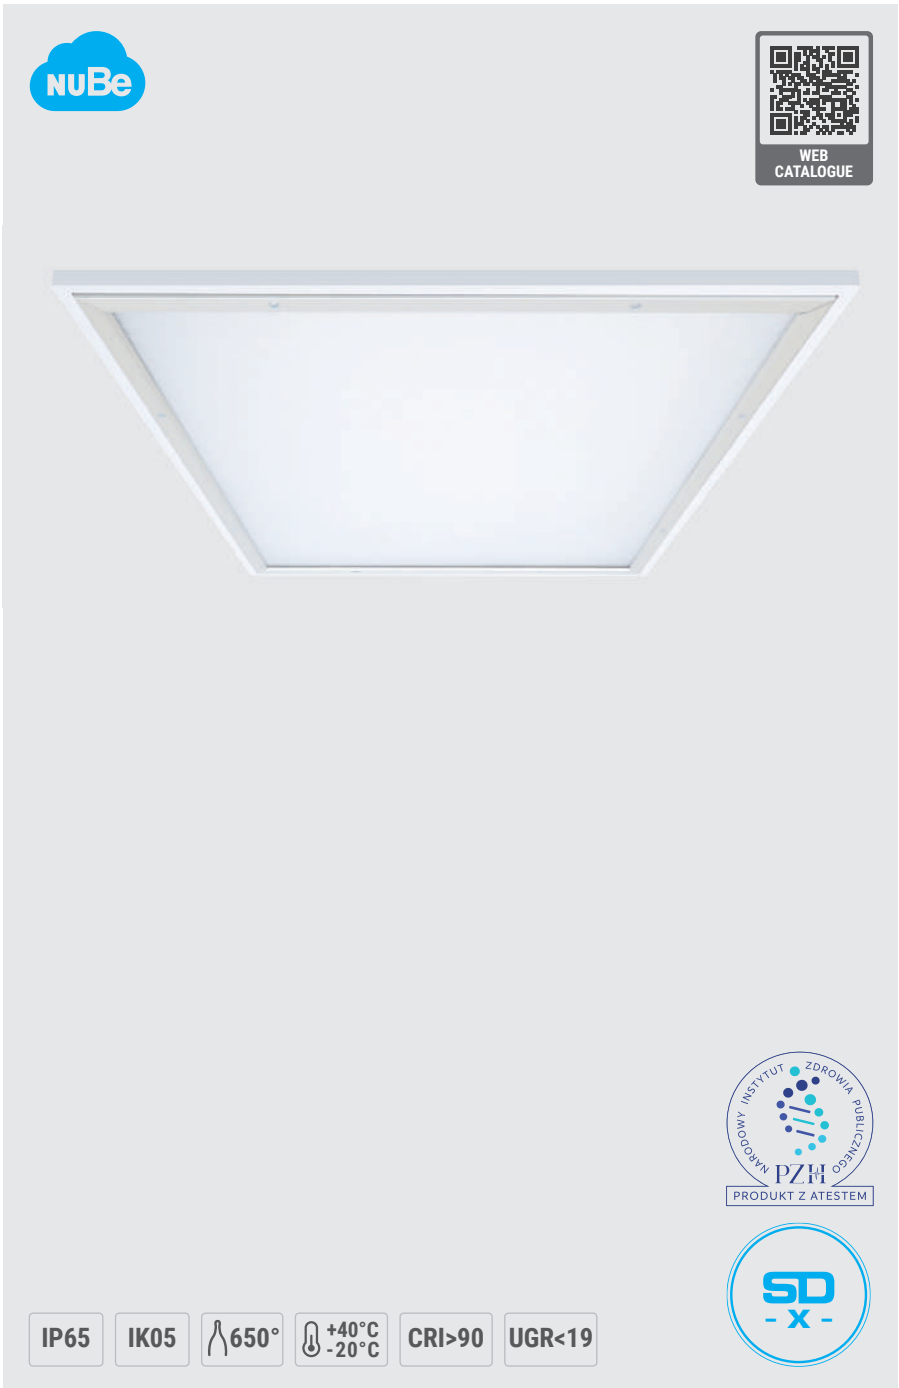

Dyfuzor ze szkła hartowanego lub metakrylanu.



System wsporników i uszczelek zapewniających pyłoszczelność pomiędzy oprawą, a sufitem podwieszanym.

Zastosowanie

Szpitala, laboratoria biologiczne i sale operacyjne, ale także środowiska o dużej wilgotności powietrza.

Charakterystyka produktu

Zasilanie

SD 93÷265 V_{AC}, 50÷60 Hz, 176÷250 V_{DC}

ED 230 V_{AC} ±10% 50 Hz

Zasilacz LED - MTBF w 25°C 65 000 h

Stabilność strumienia świetlnego w czasie > 50 000 h (L80B20)


Stabilność temp. barwowej 3 SDCM

Montaż Nastropowy lub dostropowy

Obudowa Ocynkowana blacha stalowa, malowana proszkowo na matowy kolor RAL 9003

Układ optyczny Szkło hartowane lub płyta metakrylanowa, antyrefleksyjna w zależności od wersji

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471 (brak ryzyka fotobiologicznego), CAM Minimalne Kryteria Środowiskowe 11.01.2017, 2014/53/UE, EN60598-2-22

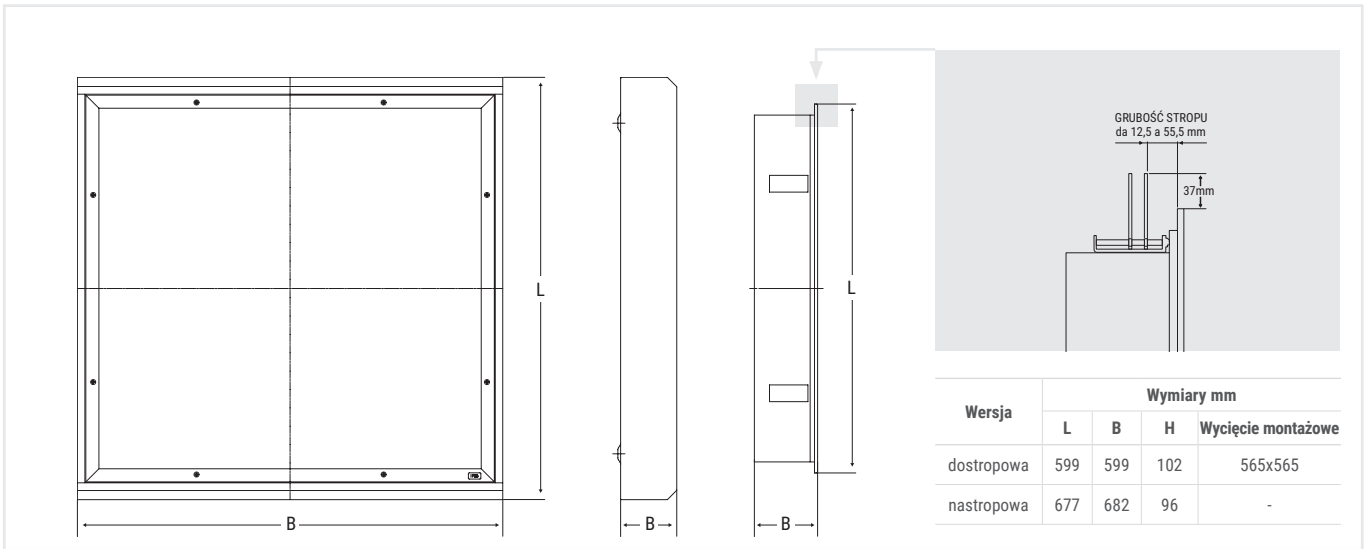

Parametry techniczne podane w katalogu są aktualne na dzień druku. Beghelli zastrzega sobie prawo do późniejszego wprowadzania zmian. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli w celu uzyskania aktualnych danych.


WERSJA DOSTROPOWA




WERSJA NASTROPOWA



SZKŁO HARTOWANE

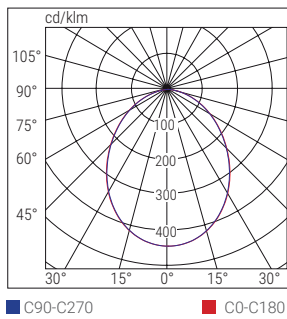

METAKRYLAN

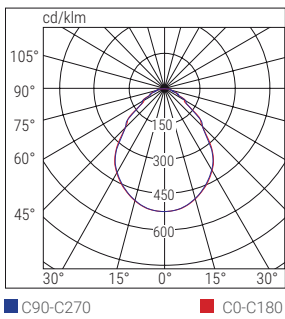

CLINIC PANEL - WERSJA DOSTROPOWA

	Dyfuzor	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie	
SD	Metakrylan	41175	CLINIC M600 C90 PM SD IP65 4K	47	4000	>90	5400	5100	109	4.5	1/5	AUTODIMM
	Szko hartowane	41178	CLINIC M600 C90 SG SD IP65 4K	47	4000	>90	5400	4900	104	4.5	1/5	
ED	Metakrylan	41163	CLINIC M600 C90 PM ED IP65 4K	47	4000	>90	5400	5100	109	4.5	1/5	ON / OFF
	Szko hartowane	41166	CLINIC M600 C90 SG ED IP65 4K	47	4000	>90	5400	4900	104	4.5	1/5	
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI kod zam. 15024 Przykład: Kod 41175 + 15024 = oprawa w wersji DALI											DALI

CLINIC PANEL - WERSJA NASTROPOWA

	Dyfuzor	Kod	Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie	
SD	Metakrylan	41181	CLINIC PLAFO C90 PM SD IP65 4K	47	4000	>90	5400	5400	115	4.5	1/5	AUTODIMM
	Szko hartowane	41184	CLINIC PLAFO C90 SG SD IP65 4K	47	4000	>90	5400	5100	109	4.5	1/5	
ED	Metakrylan	41169	CLINIC PLAFO C90 PM ED IP65 4K	47	4000	>90	5400	5400	115	4.5	1/5	ON / OFF
	Szko hartowane	41172	CLINIC PLAFO C90 SG ED IP65 4K	47	4000	>90	5400	5100	109	4.5	1/5	
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI kod zam. 15024 Przykład: Kod 41184 + 15024 = oprawa w wersji DALI											DALI



Szczelna instalacja w pomieszczeniach czystych lub salach operacyjnych.

W przypadku montażu oddolnego, Clinic Panel wyposażony jest w uszczelkę czołową umieszczoną z tyłu ramki zewnętrznej, która uniemożliwia wydostawanie się kurzu z sufitu podwieszanego. Jednak w przypadku sufitów podwieszanych uszczelnionych panelami metalowymi zalecamy zainstalowanie samoprzylepnej uszczelki obwodowej (brak w zestawie) z boku paneli otaczających urządzenie.

DALEJ >

oprawy dostropowe

Clinic Panel

AUTOMATYKA - należy zamawiać oddzielnie



JEDNOSTKI CENTRALNE

SD LGFM - kod zam. **21102**
COMPACT SD LGFM - kod zam. **12128C**





MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ

Kod zam. **15022**





NADAJNIK RADIOWY

kod zam. **20104**






INTERFEJS DALI

kod zam. **15024**





INTERFEJS 1-10 V

kod zam. **15034**





oprawy dostropowe